

Para monitorizar las temperaturas del agua de calefacción, los sistemas de agua caliente y otras aplicaciones en los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado Cuando se alcanza el punto de consigna de temperatura, se activa el contacto de cambio de 1 patilla (SPDT). Son posibles cuatro tipos de monitorización distintos.

- Montaje de contacto de tubería
- Montaje de termopozo
- Montaje mural con sonda en brida
- Montaje mural con sonda en manguito de inmersión


Índice de modelos

Modelo	Señal de salida del termostato	Características adicionales	Capilar
01HT-101CA	Conmutación	Reinicio automático	1m

Datos técnicos

Datos eléctricos	Conexión eléctrica	Bloque de terminales con muelle máx. 2.5 mm ²
	Entrada de cable	Prensaestopas con alivio de tensión M20x1.5 mm, para cable Ø6...12 mm
Datos de funcionamiento	Señal de salida pasiva de la temperatura	Conmutación
	Nota sobre la señal de salida del termostato	AC 230 V 16 (2.5) A @ Ajuste del contacto 1-2 AC 230 V 6.3 (2.5) A @ Ajuste del contacto 1-4 DC 230 V 0,25 A
	Fiabilidad de conmutación	corriente de conmutación mín. 100 mA a AC/DC 24 V
	Aplicación	Aire/Agua
Datos de medición	Valores de medición	Temperatura
	Rango de medición de temperatura	30...90°C
	Rango de ajuste de temperatura	30...90°C
	Diferencial de conmutación (temperatura)	Típ. 4,2K
	Precisión de la temperatura pasiva	±1,8K (tercio superior del rango de medición) ±3,6K (al inicio de la escala del rango de medición)
	Materiales	Prensaestopas
Carcasa		Parte inferior: PA (RAL7001, gris plateado) Cubierta: ABS con mirilla (PMMA) Sellado: NBR
Capilar		Cobre
Datos de seguridad	Humedad ambiente	Máx. 95% de r.H., sin condensación
	Temperatura ambiente	0...80°C
	Nota de la temperatura ambiente	Punto de consigna máx. en sensor de temperatura +25 K, en el cabezal del interruptor, máx. 80°C
	Temperatura del fluido	Hasta máx. 115°C
	Temperatura de almacenamiento	-30...80°C
	Conformidad UE	Homologación CE
	Certificación IEC/EN	DIN EN 60730-1 y DIN EN 14597
	Grado de protección IEC/EN	IP54
	Degree of protection note	Protección IP con elementos de sellado montados
	Normas de calidad	ISO 9001
	Modo de funcionamiento	Modelo 2 BL

Notas de seguridad



Este dispositivo ha sido diseñado para su uso en sistemas estacionarios de calefacción, ventilación y aire acondicionado y no se debe utilizar fuera del campo específico de aplicación. Se prohíben las modificaciones no autorizadas. El producto no debe utilizarse con ningún equipo que, en caso de fallo, pueda amenazar, directa o indirectamente, la salud humana o poner en peligro la vida de seres humanos, animales o bienes.

Asegúrese de que el suministro de energía esté desconectado antes de la instalación. No lo conecte al equipo en funcionamiento.

Sólo especialistas autorizados deben realizar la instalación. Durante la instalación, deberán cumplirse todas las regulaciones de instalación legales o institucionales que correspondan.

El dispositivo contiene componentes eléctricos y electrónicos y no se puede desechar con los residuos domésticos. Deben tenerse en cuenta todas las normas y requerimientos locales vigentes.



Durante la instalación, las pruebas, el mantenimiento y la resolución de problemas de este producto, puede que sea necesario trabajar con componentes eléctricos en funcionamiento. Estas tareas deben ser realizadas por un electricista profesional cualificado o por una persona que cuente con una formación adecuada para la manipulación de componentes eléctricos en funcionamiento. Si no se siguen todas las precauciones de seguridad eléctrica al exponerse a componentes eléctricos en funcionamiento, podrían provocarse lesiones graves o incluso la muerte.


Observaciones

Función de conmutación Si la temperatura en el sensor excede el valor del punto de consigna, la conmutación se activa por la mecánica de transmisión y el circuito se abre o se cierra Si la temperatura desciende (refrigeración), la conmutación se reinicia a su posición inicial.

Notas de instalación


Lugar de instalación Los monitores de temperatura se pueden instalar de cuatro maneras.

Montaje de contactos de tuberías

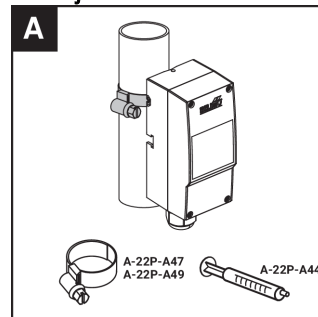


La correa tensora está incluida en la composición del suministro


Montaje del termopozo

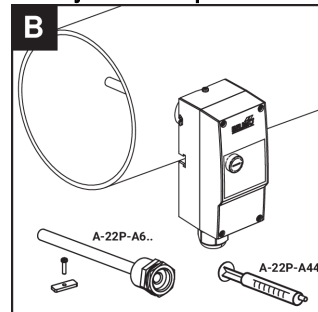

El termopozo A-22P-A6... está disponible como dispositivo adaptable opcional

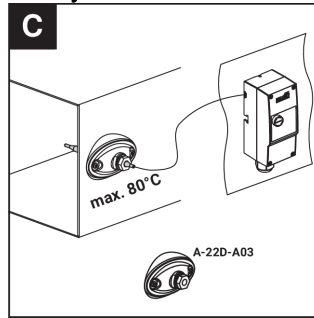Montaje mural con sensor en brida


La brida A-22D-A03 está disponible como dispositivo adaptable opcional

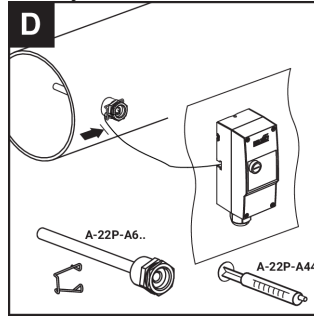Montaje mural con sensor en manguito de inmersión


El termopozo A-22P-A6... está disponible como dispositivo adaptable opcional



Composición del suministro

Correa tensadora para tuberías de Ø15...100 mm

Accesorios


Accesorios opcionales	Descripción	Modelo
	Brida de montaje para sonda de sensor 6 mm, hasta un máx. de 120°C [248°F], Plástico	A-22D-A03
	Jeringa con pasta térmica	A-22P-A44
	Correa de fijación, para tuberías hasta Ø 40...110 mm [1.6...4.3"]	A-22P-A47
	Correa de fijación, para tuberías hasta Ø 40...250 mm [1.6...9.8"]	A-22P-A49
Accesorios obligatorios	Descripción	Modelo
	Kit de vaina (fabricada) Latón niquelado, 100 mm, G1/2", SW22	A-22P-A61
	Kit de vaina (fabricada) Latón niquelado, 150 mm, G1/2", SW22	A-22P-A62
	Kit de vaina (fabricada) Latón niquelado, 200 mm, G1/2", SW22	A-22P-A63
	Kit de vaina (fabricada) Acero inoxidable, 100 mm, G1/2", SW22	A-22P-A64
	Kit de vaina (fabricada) Acero inoxidable, 150 mm, G1/2", SW22	A-22P-A65
	Kit de vaina (fabricada) Acero inoxidable, 200 mm, G1/2", SW22	A-22P-A66

Esquema de conexionado

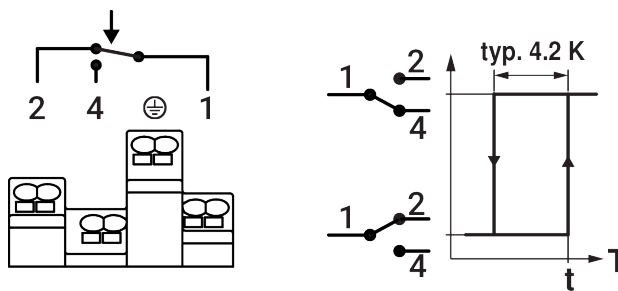

Si el capilar tiene fugas, el circuito eléctrico 1-2 permanece cerrado permanentemente.

Dimensiones

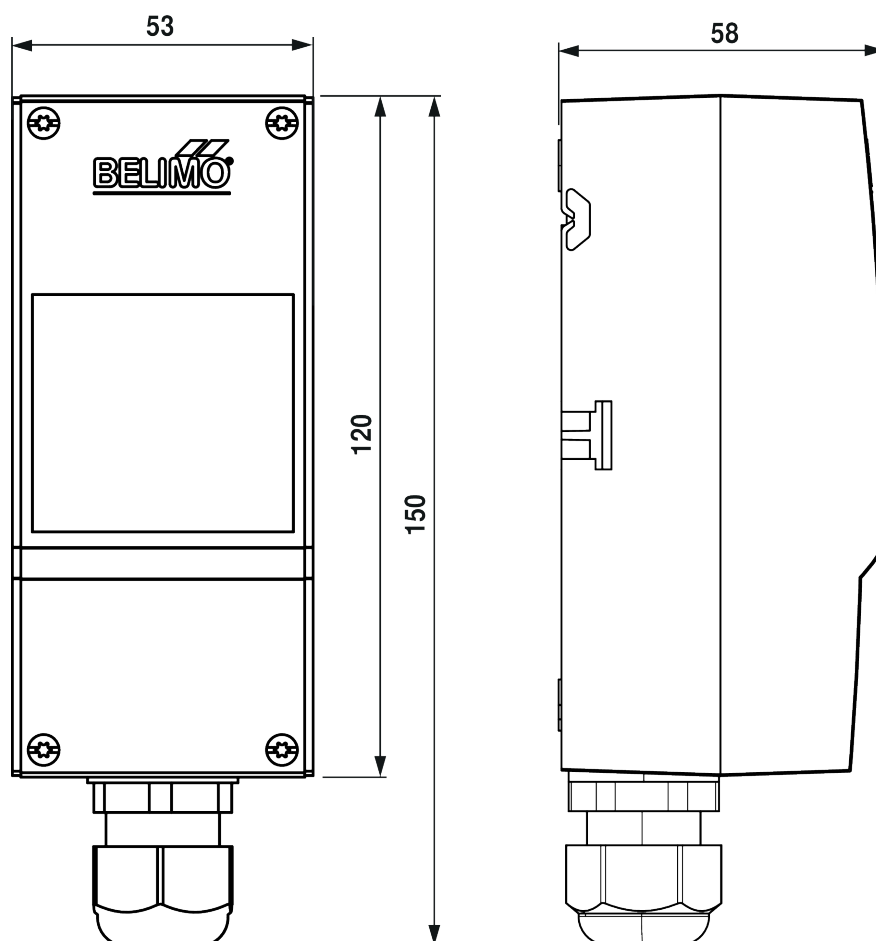

Modelo

01HT-101CA

Peso

0.12 kg