

Válvula de controle independente de pressão de medição de energia que otimiza, documenta e comprova o desempenho da serpentina de água em sistemas de água fria e quente.

- Tensão nominal AC/DC 24 V
- Controle Modulação, Atuador com capacidade de comunicação, Híbrido, Cloud
- Mede a energia
- Controla a potência
- Gerencia o diferencial de temperatura



5 anos garantia




A imagem pode ser diferente do produto

## Visão geral do tipo

Tipo	Diâmetro nominal
EV200H+ARX-E	2" [50]

## Estrutura

**Componentes** A Belimo Energy Valve é composta por uma válvula de controle caracterizada, um atuador e um medidor de energia térmica com um módulo sensor e um de lógica. O módulo lógico fornece a fonte de alimentação, a interface de comunicação e a conexão NFC do medidor de energia. Todos os dados relevantes são medidos e registrados no módulo do sensor. Este design modular do medidor de energia significa que o módulo lógico pode permanecer no sistema se o módulo de sensor for substituído.

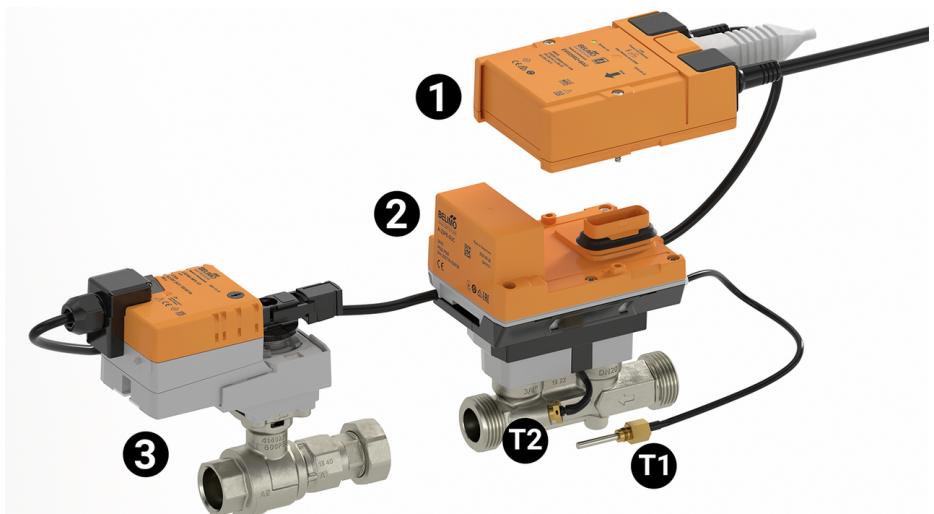

Sensor de temperatura externo T1  
Sensor de temperatura integrado T2

Módulo lógico 1  
Módulo sensor 2

Válvula de controle caracterizada com atuador  
3

## Dados técnicos

Dados elétricos	Tensão nominal	AC/DC 24 V
Frequência da tensão nominal	50/60 Hz	
Faixa de tensão nominal	CA 19,2...28,8 V / CC 21,6...28,8 V	
Consumo de energia em operação	5 W	
Dimensionamento do transformador	8 VA	

## Dados técnicos

<b>Dados elétricos</b>	Conexão Ethernet	Tomada RJ45
	Power over Ethernet PoE	PoE DC 24 V, 8 W 11 W (PD13W)
Condutores, cabos		Fonte de alimentação AC/DC 24 V: comprimento do cabo <100 m, não é necessário ter blindagem ou entrelaçamento Fonte de alimentação PoE: é recomendável o uso de cabos blindados
Conexão elétrica		Cabo de plenum 18 AWG e conector RJ45 (Ethernet)
<b>Data bus communication</b>	Controle comunicativo	BACnet/IP, BACnet MS/TP Modbus TCP, Modbus RTU MP Bus Cloud
<b>Dados funcionais</b>	Tamanho da válvula [mm]	2" [50]
	Faixa de operação Y	2...10 V
	Nota faixa de operação Y	4...20 mA com ZG-R01 (resistor de 500 Ω, 1/4 W)
	Impedância de entrada	100 kΩ (0,1 mA), 500 Ω
	Modos de operação opcionais	Variável VDC
	Feedback de posição U	2...10 V
	Feedback de posição variável U	Variável VDC
	Tempo de abertura ou fechamento (motor)	90 s
	Precisão de controle	±5%
	Vazão mín. controlável	1% de V'nom
	MamPath	água gelada ou quente, glycol com até 60% máx. (círculo aberto/vapor não são permitidos)
	Temperatura do fluido	14...250°F [-10...120°C]
	Pressão de fechamento Δps	200 psi
	Faixa de pressão diferencial	8...50 psi ou 1...50 psi com reduções de fluxo (consulte a tabela)
	Característica de vazão	porcentagem igual ou linear
	Pressão nominal do corpo	360 psi
	GPM	100
	Conexão de tubo	Rosca interna NPT (fêmea)
	Nome da edifício/projeto	sem manutenção
	Controle manual	botão manual externo
	Comprimento da entrada para atender à precisão da medição especificada	Tamanho de tubo nominal 5x (NPS)
<b>Dados de medição</b>	Valores medidos	Fluxo temperatura
	Sensor de temperatura	Pt1000 - EN 60751, tecnologia de 2 fios, conectados de forma inseparável Comprimento do cabo do sensor externo T1: 3 m
<b>Medição de temperatura</b>	Precisão da medição da temperatura absoluta	Temperature probe (probe only – individually compensated): ± (0.1 + 0.0017  T ) °C (corresponds to Pt1000 EN60751 Class AA) Calculator + temperature probe: ± (0.15 + 0.002  T ) °C

## Dados técnicos

<b>Medição de temperatura</b>	Precisão da medição diferencial de temperatura	±0,17K a $\Delta T = 5$ K ±0,18 K @ $\Delta T = 10$ K ±0,23 K @ $\Delta T = 20$ K
	Sensor de temperatura remoto comprimento	Padrão: 9,8 pés. [3m]
<b>Medição de fluxo</b>	Precisão da medição de vazão	±2%*
	Repetibilidade da medida	±0,5% (fluxo)
	Tecnologia do sensor	Ultrassônico com glicol e compensação de temperatura
<b>Dados de segurança</b>	Fonte de energia UL	Fornecimento Classe 2
	Grau de proteção IEC/EN	IP54 ao usar tampa de proteção ou anel isolante de proteção para soquete RJ45. Módulo do sensor: IP65
	Grau de proteção NEMA/UL	NEMA 2
<b>Materials</b>	Invólucro	UL Enclosure Type 1
	Listagem de agências	cULus conforme UL60730-1A / -2-14, CAN / CSA E60730-1:02 CE conforme 2014/30/UE e 2014/35/UE
	Padrão de qualidade	ISO 9001
<b>Materials</b>	UL 2043 Compliant	Adequado para uso em plenum de ar conforme a Seção 300.22 (C) da NEC e a Seção 602 da IMC
	Umidade do ambiente	Máx. 95% RH, sem condensação
	Temperatura ambiente	-22...122°F [-30...50°C]
<b>Materials</b>	Temperatura de armazenagem	-40...176°F [-40...80°C]
	Corpo da válvula	Corpo em latão niquelado
	Tubo de medição de vazão	Corpo em latão niquelado
	Haste	aço inoxidável
	Vedaçāo da haste	EPDM (lubrificado)
	Assento	PTFE
	Disco caracterizador	TEFZEL®
	O-ring	EPDM
	Esfera	aço inoxidável

## Notas sobre segurança



- Este dispositivo foi projetado para uso em sistemas estacionários de aquecimento, ventilação e ar condicionado e não deve ser usado fora do campo de aplicação especificado, especialmente em aeronaves ou em qualquer outro meio de transporte aéreo.
- Aplicação externa: somente possível se não houver interferência direta de água (do mar), neve, gelo, radiação solar ou gases agressivos sobre o atuador e se houver garantia de que as condições ambiente permanecerão sempre dentro dos limites informados na folha de dados.
- Somente especialistas autorizados podem realizar a instalação. Todos os regulamentos de instalação legais ou institucionais aplicáveis devem ser cumpridos durante a instalação.
- O dispositivo contém componentes elétricos e eletrônicos e não pode ser descartado como lixo doméstico. Todas as regulamentações e exigências válidas localmente devem ser observadas.

## Características do produto

<b>Aplicação</b>	Controle do lado da água certificado apenas para aplicações de aquecimento. Para serpentinas de água e AHUs.
------------------	--

## Características do produto

<b>Operação</b>	A válvula de energia é uma válvula de controle independente de pressão de medição de energia que mede, documenta e otimiza o desempenho da bobina de água.
<b>Modo de operação</b>	O dispositivo de desempenho AVAC é composto por quatro componentes: válvula de controle caracterizada (CCV), tubo de medição com sensor de vazão, sensores de temperatura e o próprio atuador. A vazão máxima ajustada (V'max) é atribuída ao sinal de controle máximo DDC (normalmente 10 V/100%). Alternativamente, o sinal de controle DDC pode ser atribuído ao ângulo de abertura da válvula ou à potência necessária no trocador de calor (ver controle de potência). O dispositivo de desempenho AVAC pode ser controlado por meio de sinais analógicos ou de comunicação. O fluido é detectado pelo sensor no tubo de medição e é aplicado como o valor da vazão. O valor de medição é equilibrado com o valor de referência. O atuador corrige o desvio alterando a posição da válvula. O ângulo de rotação varia de acordo com a pressão diferencial através do elemento de controle final (ver curvas de vazão).
<b>Medição de fluxo</b>	*All flow tolerances are at 68°F [20°C] & water.
<b>PoE (Power over Ethernet)</b>	Se necessário, o medidor de energia térmica pode ser alimentado com energia por meio de um cabo Ethernet. É possível habilitar essa função via Belimo Assistant 2. DC 24 V (máx. 8 W) está disponível nos fios 1 e 2 para fonte de alimentação de dispositivos externos (por exemplo, atuador ou sensor ativo). Cuidado: PoE pode ser habilitado apenas se o dispositivo externo for conectado aos fios 1 e 2 ou se os fios 1 e 2 forem isolados!

## Acessórios

<b>Módulos de sensores de substituição</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>
	Peça em T com cápsula termométrica Diâmetro nominal 15	A-22PE-A09
	Peça em T com cápsula termométrica Diâmetro nominal 20	A-22PE-A10
	Peça em T com cápsula termométrica Diâmetro nominal 25	A-22PE-A11
	Peça em T com cápsula termométrica Diâmetro nominal 32	A-22PE-A12
	Peça em T com cápsula termométrica Diâmetro nominal 40	A-22PE-A13
	Peça em T com cápsula termométrica Diâmetro nominal 50	A-22PE-A14
<b>Ferramentas</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>
	Link do Belimo Assistant Conversor de Bluetooth e USB para NFC e MP-Bus para dispositivos Belimo configuráveis e atuador com capacidade de comunicação	LINK.10
<b>Acessórios mecânicos</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>
	Poço para Sensor (fabricado) Aço inoxidável, 3.2" [80 mm], 1/2" NPT, SW=0,94"	A-22PE-A16
<b>Sensores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>
	Sensor de pressão diferencial água, 0...1 bar, 0...15 psi, ativo, 0...10 V	22WDP-511
	Sensor de pressão diferencial água, 0...2.1 bar, 0...30 psi, ativo, 0...10 V	22WDP-512
	Sensor de pressão diferencial água, 0...3.4 bar, 0...50 psi, ativo, 0...10 V	22WDP-514
	Sensor de pressão diferencial água, 0...6.9 bar, 0...100 psi, ativo, 0...10 V	22WDP-515



## Alimentação de transformador de isolamento.

Possível conexão paralela de outros atuadores. Observe os dados de desempenho.

A fiação da linha para BACnet MS/TP / Modbus RTU deve ser feita de acordo com os regulamentos RS485 aplicáveis.

Modbus/BACnet: a alimentação e a comunicação não são um contato isolado galvanizado. É necessário conectar o COM e o aterramento dos dispositivos.

Conexão do sensor: opcionalmente, é possível conectar um sensor adicional ao medidor de energia térmica. Este pode ser um sensor resistivo passivo Pt1000, Ni1000, NTC10k (10k2), um sensor ativo com saída DC 0...10 V ou um contato switch. Portanto, o sinal analógico do sensor pode ser facilmente digitalizado com o medidor de energia térmica e transferido para o sistema de comunicação correspondente.


**Saída analógica:** uma saída analógica está disponível no medidor de energia térmica. Pode ser selecionada como DC 0...10 V, DC 0,5...10 V ou DC 2...10 V. Por exemplo, a vazão ou a temperatura do sensor de temperatura T1/T2 pode ser emitida como um valor analógico.

## Cores dos fios:


- 1 = preto
- 2 = vermelho
- 3 = branco
- 5 = laranja
- 6 = rosa
- 7 = cinza

## Funções:

- 1 = Com
- 2 = AC/DC 24 V
- 3 = Sensor (opcional)
- 5 = 0...10 V, MP-Bus
- C1 = D- (fio 6)
- C2 = D+ (fio 7)

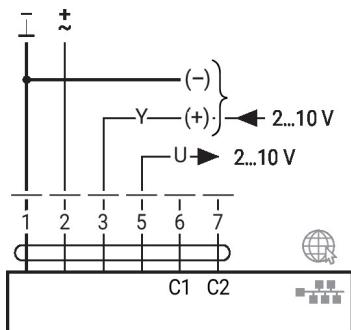


## BACnet MS/TP / Modbus RTU

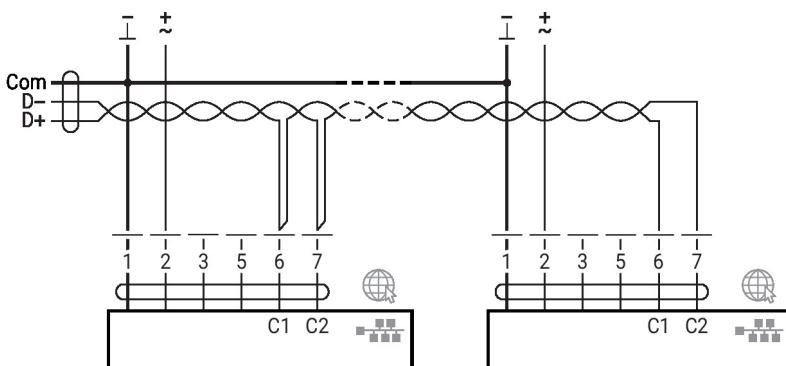


## Instalação elétrica


BACnet/IP / Modbus TCP

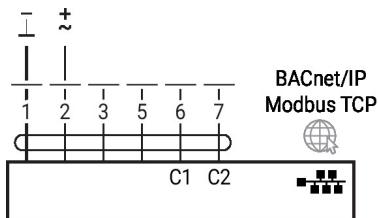


MP-Bus, alimentação via conexão de fio triplo

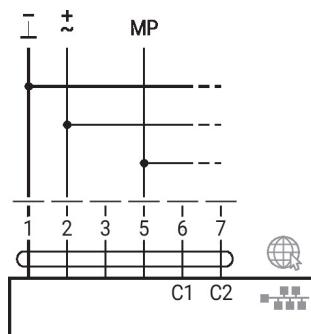

PoE com BACnet/IP / Modbus TCP

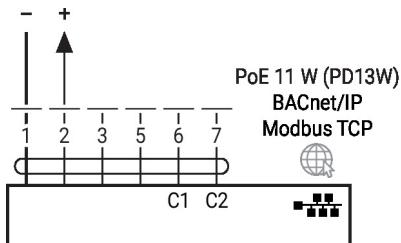


Conexão de um notebook para controle manual de parametrização via RJ45.  
Conexão opcional via RJ45 (conexão direta com notebook/ conexão via Intranet ou Internet) para acesso ao servidor web integrado




## Conversor para sensores


Conexão com sensor passivo

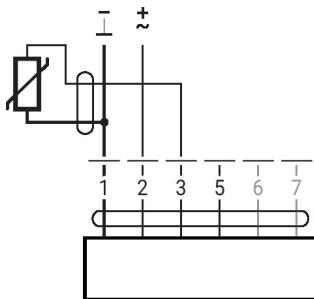

Conexão com contato switch





Conexão com sensor ativo

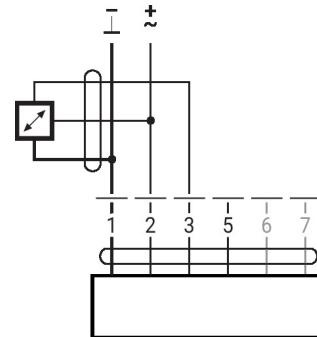

## Outras instalações elétricas

## Funções com parâmetros específicos (configuração necessária)


Controle manual e limitação com AC 24 V com contatos de relé (com controle convencional ou modo híbrido, não para controle de pressão diferencial)

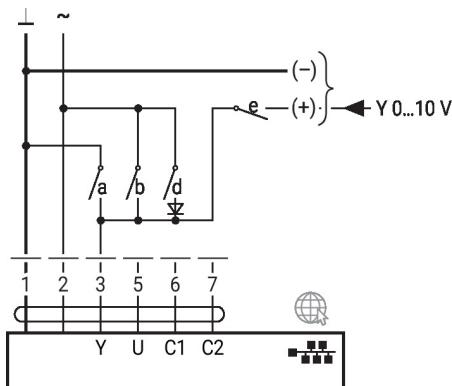

1	2	a	b	d	e	Inv.
—	—	—	—	—	—	Close <sup>1)</sup> Open <sup>1)</sup>
—	—	—	—	—	—	$V'_{\min}^{2)}$ $V'_{\max}^{2)}$
—	—	—	—	—	—	$Q'_{\min}^{3)}$ $Q'_{\max}^{3)}$
—	—	—	—	—	—	$V'_{\max}^{2)}$ $V'_{\max}^{2)}$
—	—	—	—	—	—	Open Open
—	—	—	—	—	—	Y Y

1) Controle de posição  
2) Controle de vazão  
3) Controle de potência  
Inv. = sinal de controle invertido


Controle manual e limitação com DC 24 V com contatos de relé (com controle convencional ou modo híbrido, não para controle de pressão diferencial)

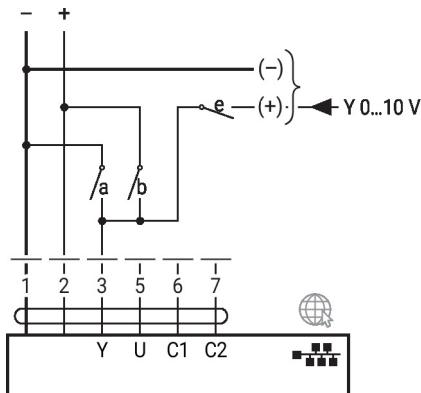

1	2	a	b	e	Inv.
—	—	—	—	—	Close <sup>1)</sup> Open <sup>1)</sup>
—	—	—	—	—	$V'_{\min}^{2)}$ $V'_{\max}^{2)}$
—	—	—	—	—	$Q'_{\min}^{3)}$ $Q'_{\max}^{3)}$
—	—	—	—	—	Y Y
—	—	—	—	—	Open <sup>1)</sup> Open <sup>1)</sup>
—	—	—	—	—	$V'_{\max}^{2)}$ $V'_{\max}^{2)}$
—	—	—	—	—	$Q'_{\max}^{3)}$ $Q'_{\max}^{3)}$

1) Controle de posição  
2) Controle de vazão  
3) Controle de potência  
Inv. = sinal de controle invertido

Controle manual e limitação com DC 24 V com contatos de relé (com controle convencional ou modo híbrido, não para controle de pressão diferencial)

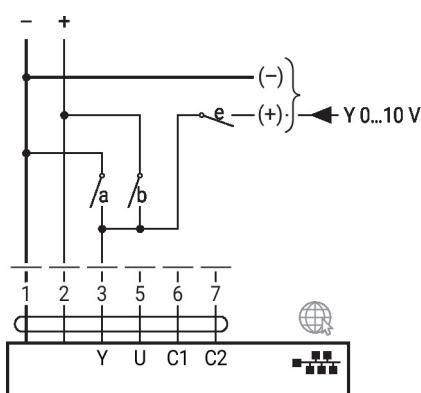

1	2	a	b	e	Inv.
—	—	—	—	—	Close <sup>1)</sup> Open <sup>1)</sup>
—	—	—	—	—	$V'_{\min}^{2)}$ $V'_{\max}^{2)}$
—	—	—	—	—	$Q'_{\min}^{3)}$ $Q'_{\max}^{3)}$
—	—	—	—	—	Y Y
—	—	—	—	—	Open <sup>1)</sup> Open <sup>1)</sup>
—	—	—	—	—	$V'_{\max}^{2)}$ $V'_{\max}^{2)}$
—	—	—	—	—	$Q'_{\max}^{3)}$ $Q'_{\max}^{3)}$

1) Controle de posição  
2) Controle de vazão  
3) Controle de potência  
Inv. = sinal de controle invertido




## Outras instalações elétricas

## Funções com parâmetros específicos (configuração necessária)


MP-Bus, alimentação via conexão de fio triplo

MP-Bus via conexão de fio duplo, fonte de alimentação local


M-Bus com conversor

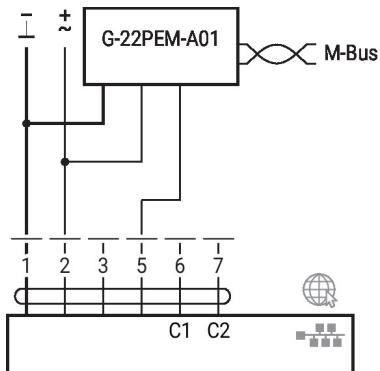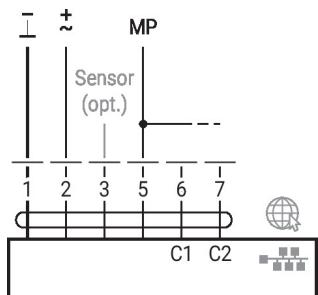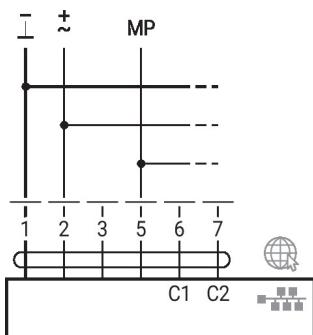


M-Bus com conversor em modo paralelo com PoE com BACnet/IP / Modbus TCP

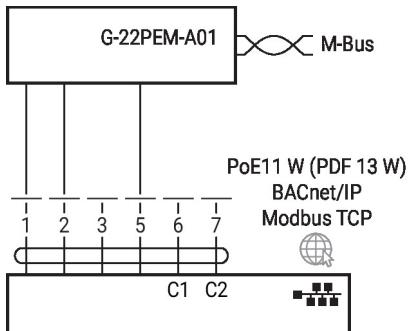

M-Bus com conversor em modo paralelo com BACnet/IP / Modbus TCP

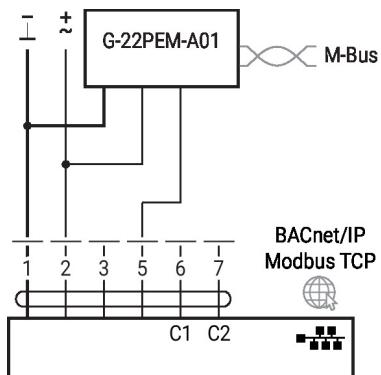

## Controles e indicadores operacionais

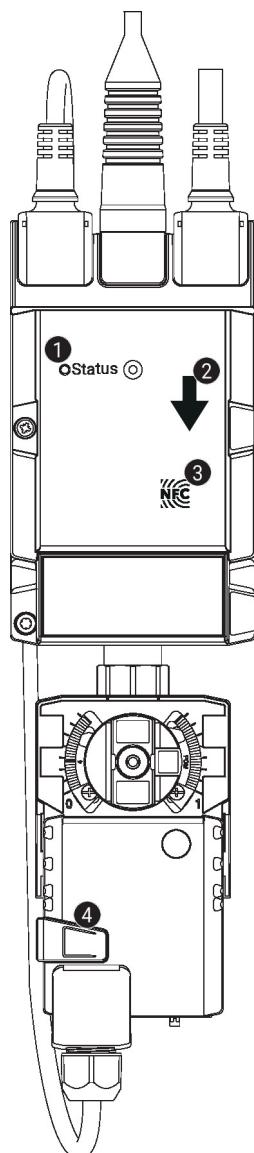**1 Display de LED verde**

Ligado:	Arranque do dispositivo
Intermitente:	Em operação (potência ok)
Desligado:	Sem potência


**2 Direção do fluxo****3 Interface de comunicação em campo próximo****4 Botoeira de acionamento manual**

Pressionar botão:	Acionamento via engrenagem, parada do motor, controle manual possível
Soltar botão:	Engate da embreagem, modo padrão. O dispositivo executa a sincronização

## Notas sobre a instalação

**Orientação de instalação permitida**

A válvula esfera pode ser instalada na posição vertical horizontal. A válvula esfera não pode ser instalada em posição suspensa, ou seja, com a haste apontando para baixo.

**Local da instalação no retorno**

Recomenda-se a instalação no retorno.

**Requisitos de qualidade da água**

Os requisitos de qualidade da água especificados na VDI 2035 devem ser cumpridos.

As válvulas Belimo são dispositivos de regulação. Para que as válvulas funcionem corretamente no longo prazo, elas devem ser mantidas livres de resíduos de partículas (por exemplo, restos de solda durante os trabalhos de instalação). Recomenda-se a instalação de um filtro adequado.

## Notas sobre a instalação

**Manutenção** As válvulas esfera, atuadores rotativos e sensores são sem manutenção.

Antes de qualquer trabalho de manutenção no dispositivo de controle final, é essencial isolar o atuador rotativo da fonte de alimentação (desconectando o cabo elétrico, se necessário). Qualquer bomba na parte do sistema de tubulação em questão também deve ser desligada e as válvulas gaveta apropriadas devem ser fechadas (permitir que todos os componentes esfriem primeiro, se necessário, e sempre reduzir a pressão do sistema ao nível da pressão ambiente).


O sistema não deve ser recolocado em operação até que a válvula esfera e o atuador rotativo tenham sido corretamente remontados de acordo com as instruções e a tubulação tenha sido reabastecida por pessoal treinado profissionalmente.

**Sentido do fluxo** O sentido do fluxo, especificado por uma seta na caixa, deve ser cumprido, caso contrário, a vazão será medida incorretamente.


**Limpeza de tubos** Before installing the thermal energy meter, the circuit must be thoroughly rinsed to remove impurities.

**Prevenção de tensões** The energy meter must not be subjected to excessive stress caused by pipes or fittings.

**Seção de entrada** Não há requisitos de seções de entrada retas antes do sensor de vazão. O produto foi testado e atende aos requisitos da norma EN1434-4:2022

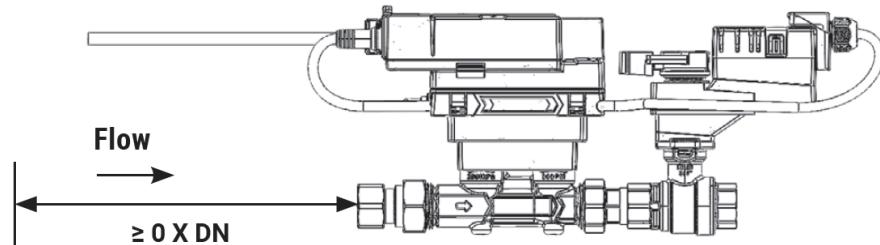

## Dimensões

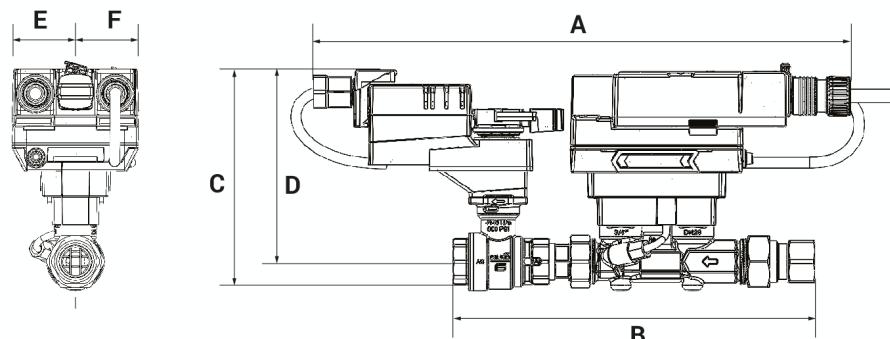

Tipo	Diâmetro nominal				Peso	
EV200H+ARX-E	2" [50]				12 lb [5.6 kg]	
A	B	C	D	E	F	
17.1" [435]	12.4" [315]	7.4" [187]	6.0" [153]	1.8" [46]	1.8" [46]	1,8" [46]